


貝毒プランクトン調査結果について

平成30年7月6日に水産研究所で貝毒プランクトン調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

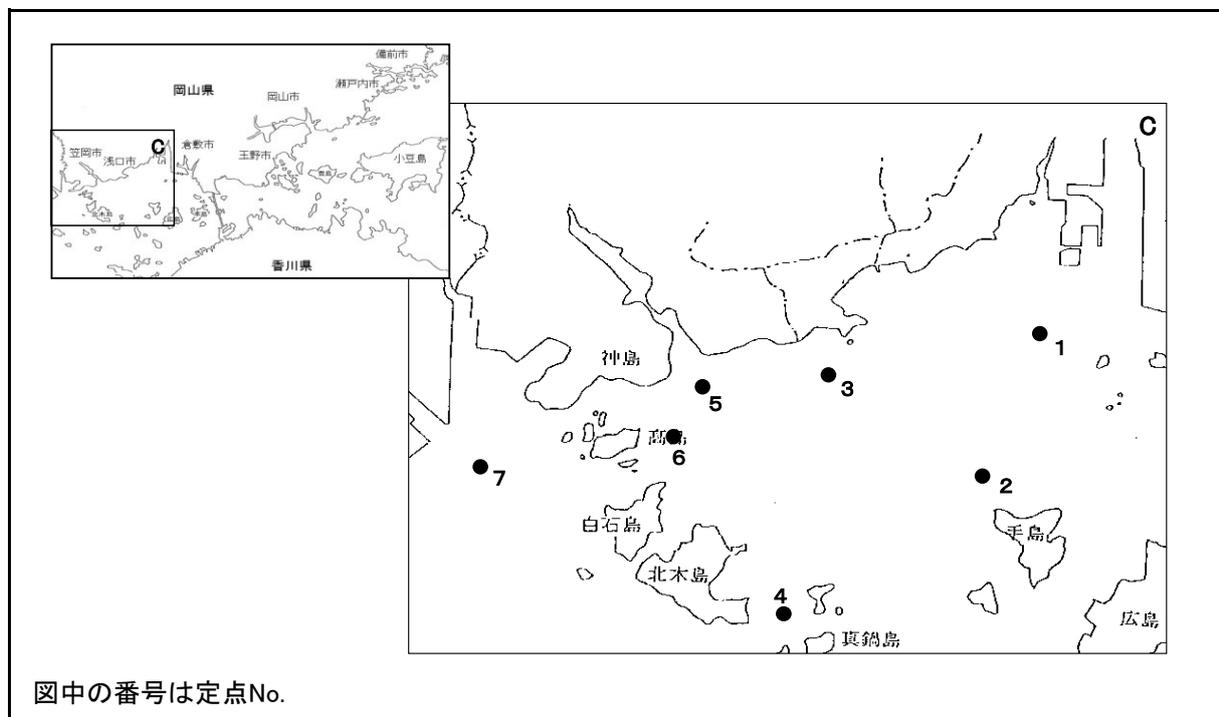

調査定点 (No.)	採水日	水温(°C)	塩分	<i>Alexandrium catenella</i> (細胞/mL)
C1(18)	7/6	21.1	11.3	0.00
C2(11)	7/6	21.2	15.0	2.00
C3(30)	7/6	22.4	19.4	0.67
C4(13)	7/6	22.4	30.7	0.00
C5(32)	7/6	22.6	19.6	10.67
C6(14)	7/6	22.1	21.6	1.33
C7(10)	7/6	23.2	27.9	0.00

・細胞数は海水1mLを3回計数した平均値

<状況>

アレキサンドリウム カテネラがC2、C3、C5、C6で確認されています。

<参考>

アレキサンドリウム カテネラの岡山県の貝毒注意体制基準
注意体制基準: 50細胞/mL以上