


貝毒プランクトン調査結果について

貝毒原因プランクトンの検鏡結果(平成31年1月28日)

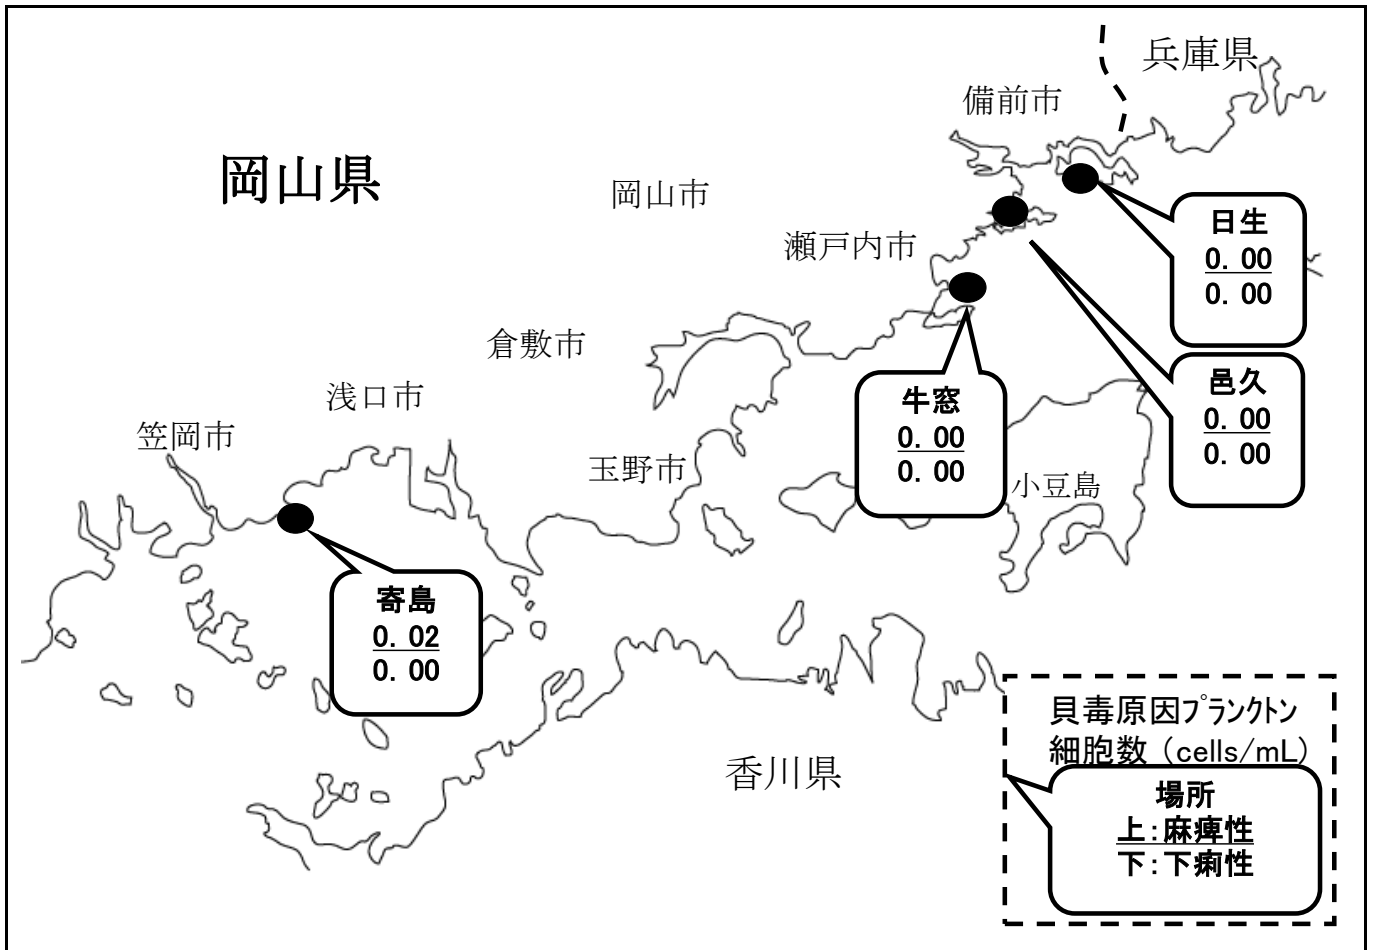

調査定点	検鏡日	検体の種類	水温(°C)	塩分	貝毒原因プランクトン細胞数(cells/mL)	
					麻痺性	下痢性
日生	1月28日	マガキ	8.8	30.8	0.00	0.00
邑久	1月28日	マガキ	8.8	31.1	0.00	0.00
牛窓	1月28日	マガキ	9.0	31.1	0.00	0.00
寄島	1月28日	マガキ	8.7	31.6	0.02	0.00

寄島で麻痺性貝毒原因プランクトン(*Alexandrium*属)が散見されましたが、基準値以下でした。
 <岡山県の注意体制の基準>
A.tamarense : 5cells/mL以上
A.catenella : 50cells/mL以上