


一人一日最大給水量の推移（上水道＋簡易水道）

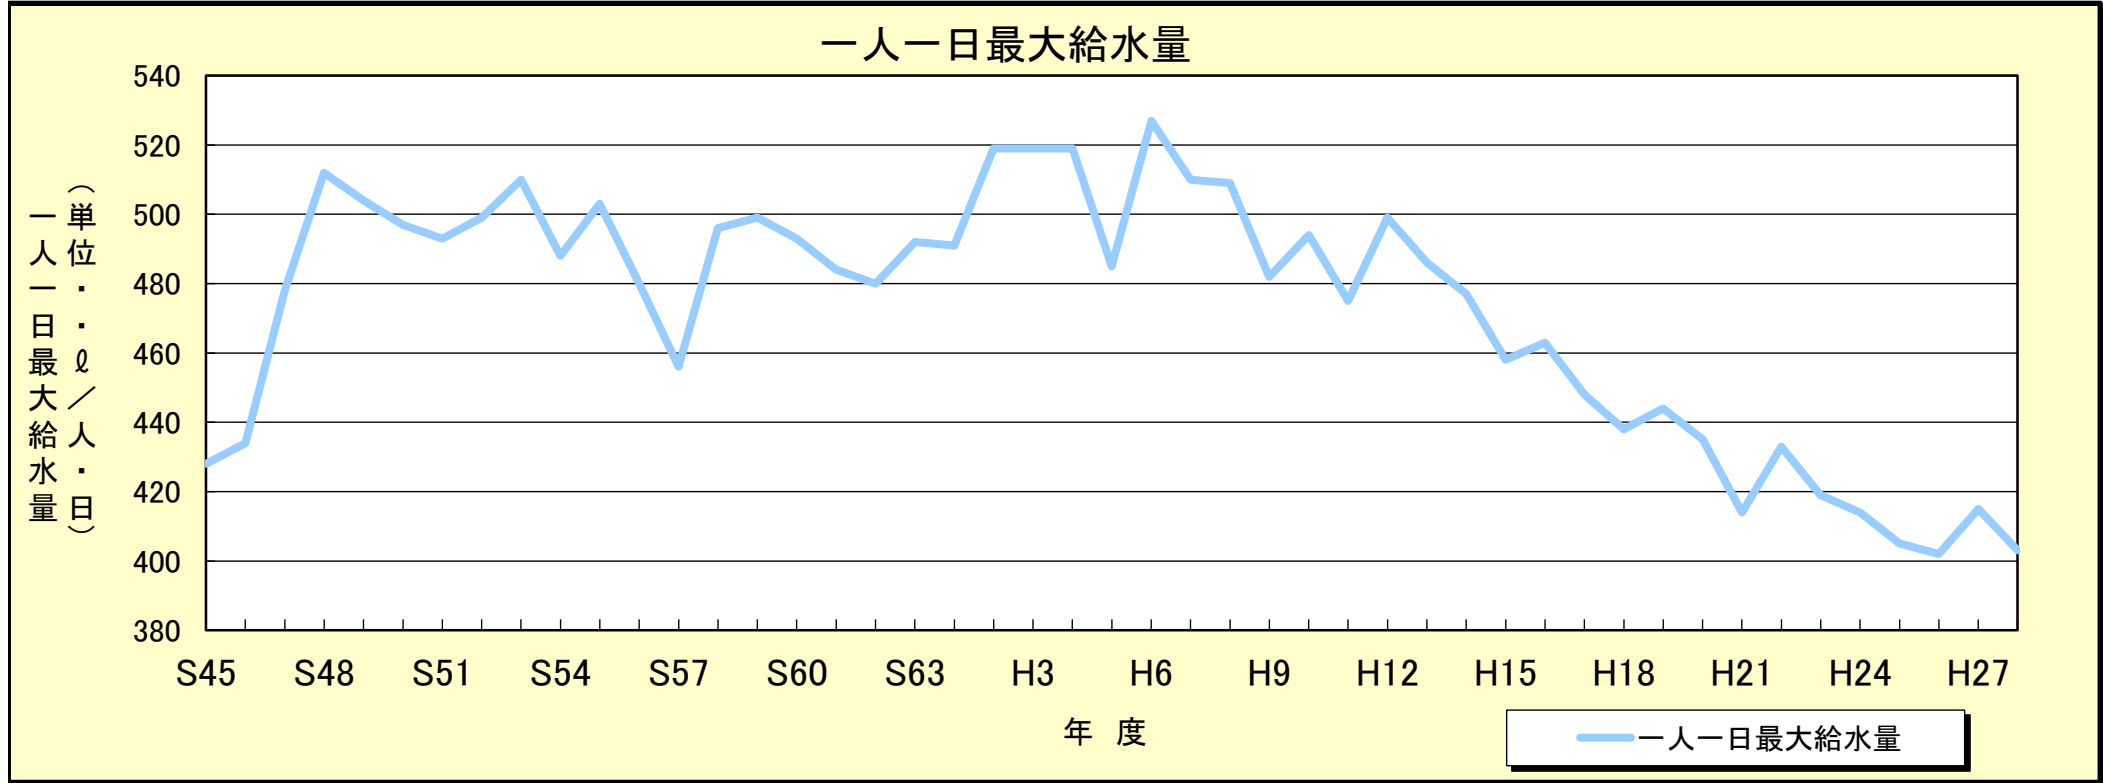

| 年 度 | S45 | S50 | S55 | S60 | H2 | H7 | H12 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一人一日最大給水量 （ℓ／人・日） | 428 | 497 | 503 | 493 | 519 | 510 | 499 | 448 | 438 | 444 | 435 | 414 | 433 | 419 | 414 | 405 | 402 | 415 | 403 |